



Proj. uziemienie
przewodu PEN
R≤30Ω

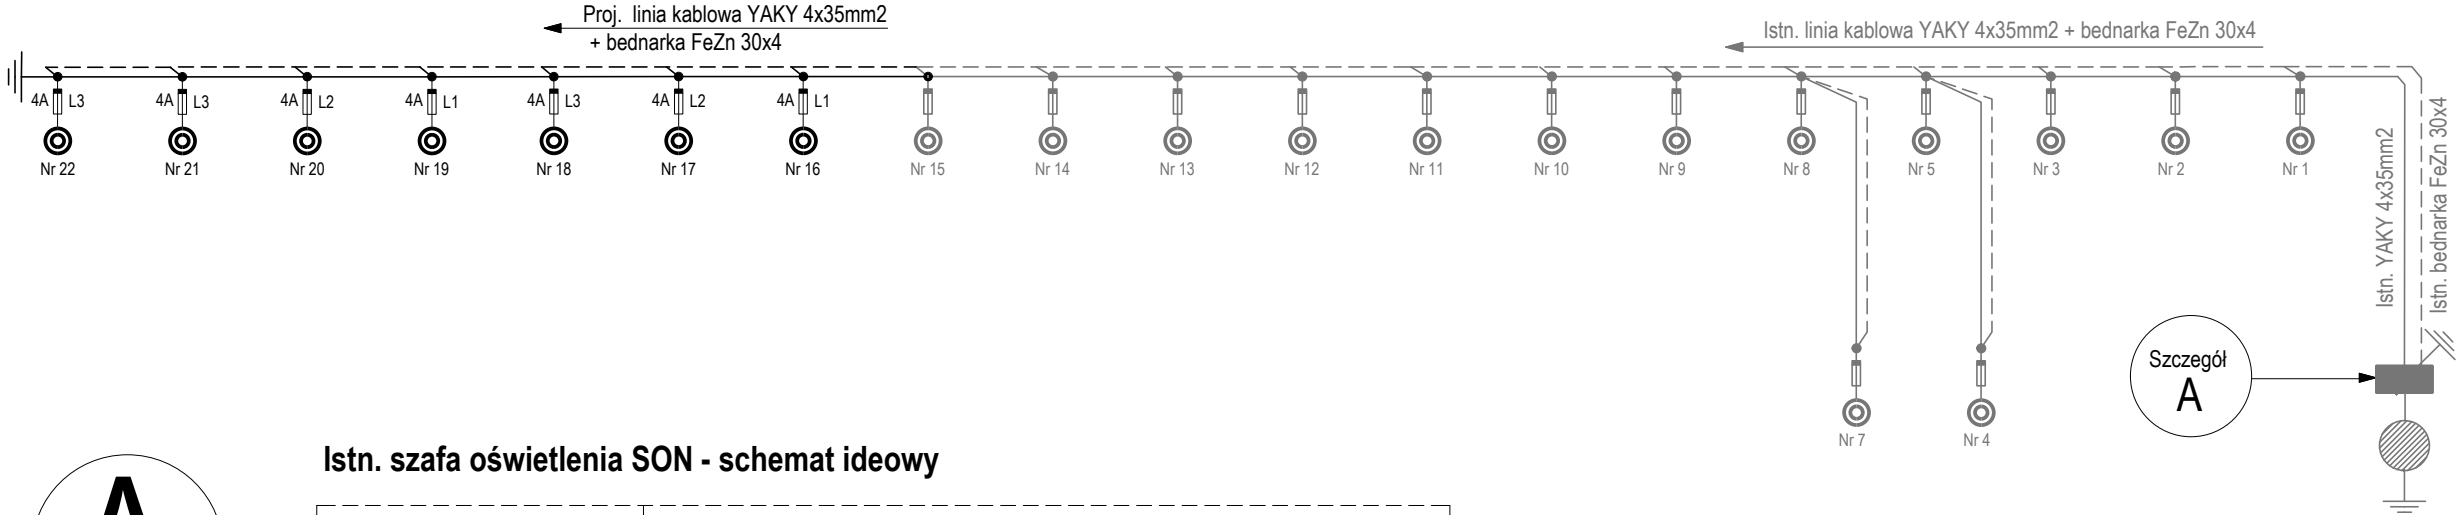

Istn. szafa oświetlenia SON - schemat ideowy

A

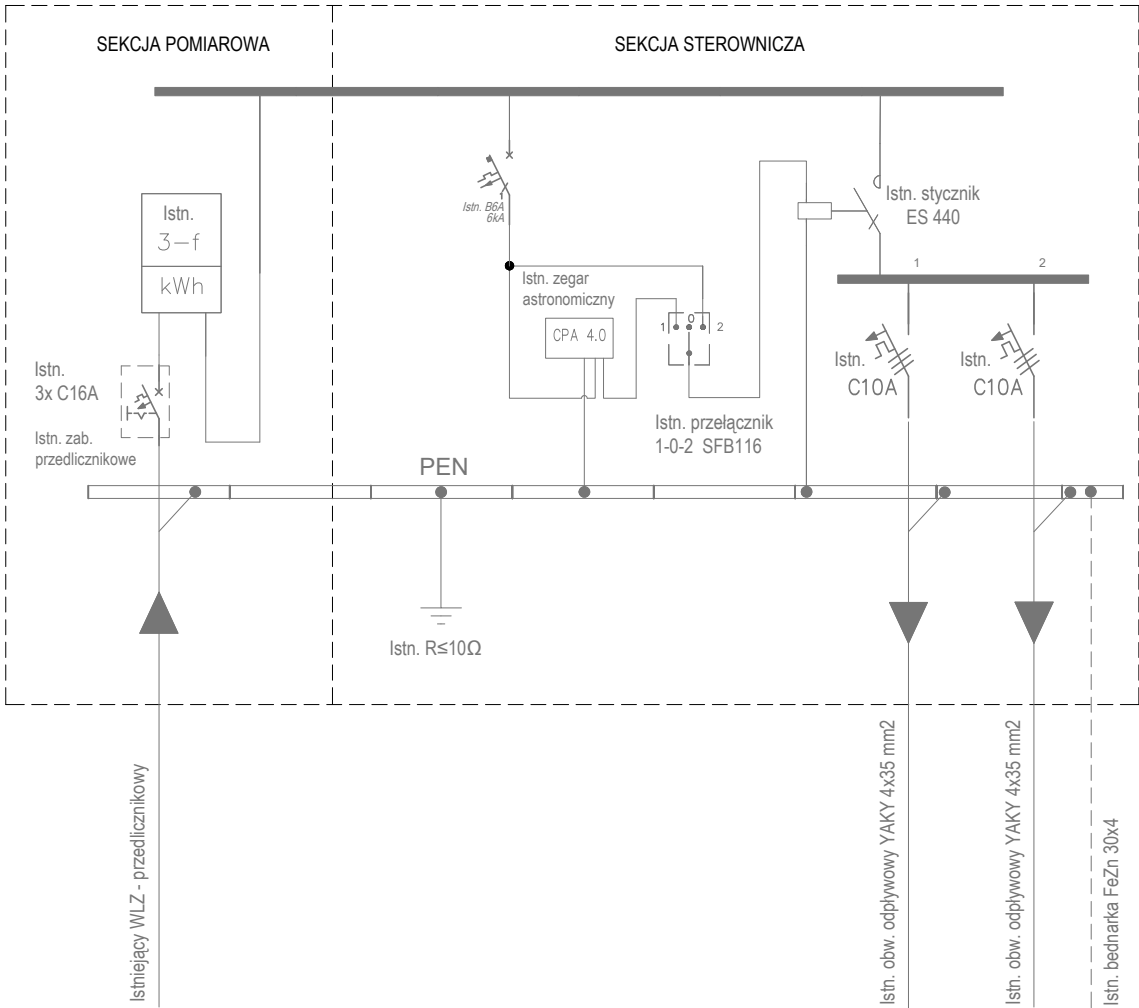

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
wg normy PN-HD 60364-4-41, N SEP-E-001
Napięcie zasilania: 230/400V ; 50 Hz
Układ sieci elektroenergetycznej: 0,4 kV: TN-C
Projektowany układ sieci instalacji: TN-C

Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. Wszystkie elementy instalacji wpływające na estetykę należy na etapie realizacji potwierdzić i uzgodnić z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub Inwestorem.

Pracownia Projektowa F-11, ul. Olszańska 7A, 31 - 513 Kraków			
TEMAT PROJEKTU:	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Morawicy, etap III: poszerzenie lustra wody istniejącego zbiornika, rozbudowa drogi dojazdowej do skarpy zbiornika w miejscu jego rozbudowy, budowa pomostu pływającego przy istniejącym moło, budowa instalacji wewnętrznej oświetlenia terenu wokół zbiornika na dz. ewid. 394/2, 8/1 j. ewid. 260412_2 Morawica, obr. ewid. 0013 Łąbedziów oraz 715/3, 716/3, 717/3, 718/3, 719/3, 720/3, 721/3, 722/3, 723/3, 724/3 j.ewid. 260412_2 Morawica, obr. ewid 0014 Morawica."		
OBIEKT:	Oświetlenie ścieżek rowerowych i spacerowych		
INWESTOR:	Gmina Morawica, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica		
TEMAT RYSUNKU:	Schemati ideowy zasilania	SKALA:	NR RYS.:
		DATA: 06/2017	02
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY
ZESPÓŁ:	IMIĘ I NAZWISKO:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
AUTOR:	mgr inż. BARTŁOMIEJ KARABIN	MAP/0319/PW0E/13	Karabin
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. JERZY NOWAK	GP-IV-63/193/76 Rp-Upr. 353/93	Nowak
OPRACOWANIE:	mgr inż. NORBERT SZCZEPANEK		Szczepanek
	mgr inż. MARCIN MOŹDŻEŃ		Możdżeń
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U. NR 24.POZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRĘŚLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECZNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.			

UWAGA:
ZAKRES PROJEKTU OZNACZONO TŁUSTYM DRUKIEM, ELEMENTY OZNACZONE KOLOREM
SZARYM NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO ISTNIEJĄCE/POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA